


市水投集团/中心区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2019 年 3 月)

填报单位： (公章)

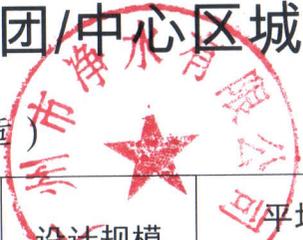

| 污水处理厂名称 | 设计规模 (万吨/日) | 平均 处理量 (万吨/日) | 进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l) | 平均进水 COD 浓度 (mg/l) | 进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l) | 平均进水 氨氮浓度 (mg/l) | 出水 是否达标 | 超标项 目 及数值 |
|----------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 猎德污水处理厂 | 120 | 121.12 | 270 | 251 | 25 | 20.06 | 是 | 无 |
| 大坦沙污水处理厂 | 55 | 52.56 | 250 | 152 | 30 | 16.13 | 是 | 无 |
| 沥滘污水处理厂 | 50 | 50.41 | 280 | 238 | 32 | 22.12 | 是 | 无 |
| 西朗污水处理厂 | 20 | 24.28 | - | 181 | 20 | 17.43 | 是 | 无 |
| 大沙地污水处理厂 | 20 | 22.53 | 270 | 279 | 25 | 19.95 | 是 | 无 |
| 龙归污水处理厂 | 14 | 14.92 | 280 | 172 | 30 | 14.54 | 是 | 无 |
| 竹料污水处理厂 | 6 | 6.59 | 280 | 197 | 30 | 13.36 | 是 | 无 |
| 石井污水处理厂 | 30 | 28.97 | 300 | 185 | 27 | 18.05 | 是 | 无 |
| 京溪污水处理厂 | 10 | 10.03 | 270 | 200 | 30 | 22.08 | 是 | 无 |
| 石井净水厂 | 15 | 14.61 | 280 | 139 | 30 | 14.60 | 是 | 无 |